


홍보 이미지 설정방법

미세먼지 알리미 더스트뷰

- 화면관리
- 식단관리
- 일정관리
- 이미지관리
- 반별현황
- 환기알림

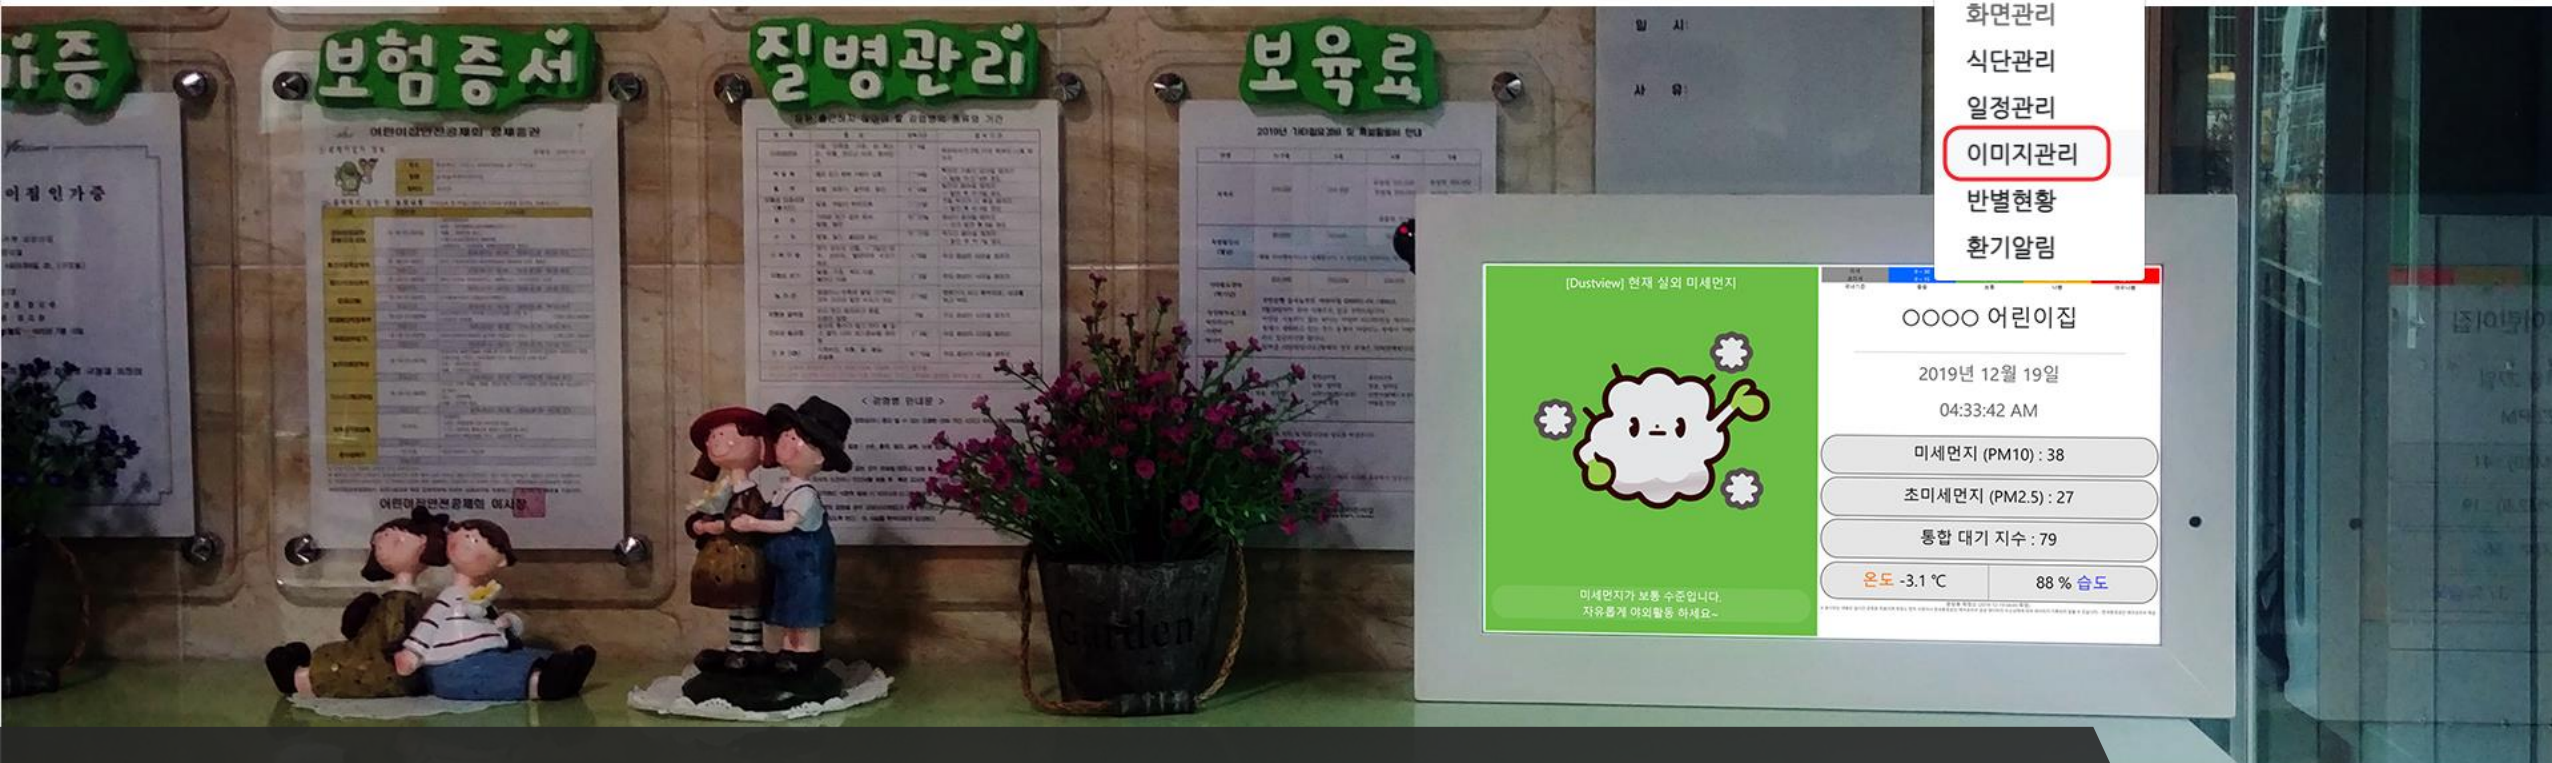

공지사항

질문답변

- dustview.co.kr에 로그인합니다. - 상단 '컨텐츠 관리' -> '이미지관리' 를 선택합니다.	2022-01-25	이미지 관리에서 추가 기능	2021-10-12
대기오염측정소 미수신 안내(2021년 12월)	2021-12-06	식단 공지사항 모두 저희들이 할수 있는 방법없나요.	2021-04-20
대기오염측정소 미수신 안내(2021년 11월)	2021-11-11	신규로그인 했는데 식단이안되서요	2021-03-02
대기오염측정소 미수신 안내(2021년 10월)	2021-10-26	아침에 tv가깨가 깨져 있음	2021-01-07
https://dustview.co.kr/custom_imgs		식단 서식 바꿔주시길부탁드려요	2020-09-11

이미지 파일 관리

미세먼지 알리기 화면에 표시할 이미지 파일을 관리합니다.

현재 이미지는 2개 까지 등록 가능합니다.

설치장소	순번	이미지	설명	사용여부	상세보기/수정
다이나링스	1			사용	상세보기 수정

[신규이미지등록](#)

- 현재 등록되어 있는 홍보 이미지 목록이 표시됩니다.
이미지가 1개만 등록되어 있는 경우 하단에 '신규이미지등록' 버튼이 표시됩니다.
- '신규이미지등록' 버튼을 클릭합니다.

이미지등록

신규 이미지를 등록합니다.

적용대상

다이나믹스

권장 이미지 사이즈 : 1920 x 1080 (FHD)

순번

2

이미지파일

파일 선택

선택된 파일 없음

이미지설명

전송

- 이미지 등록 화면으로 전환됩니다.
- 두 번째 이미지를 등록 하는 경우 '순번' 항목에 숫자 '2' 를 입력하세요 (2보다 큰 숫자 입력 시 인식하지 않음).
- 아래에 '파일 선택' 버튼을 클릭하여 홍보 이미지 선택창을 엽니다.

이미지등록

신규 이미지를 등록합니다.

적용대상

다이나링스

권장 이미지 사이즈 : 1920 x 1080 (FHD)

순번


2

이미지파일

파일 선택 선택된 파일 없음

이미지설명

전송

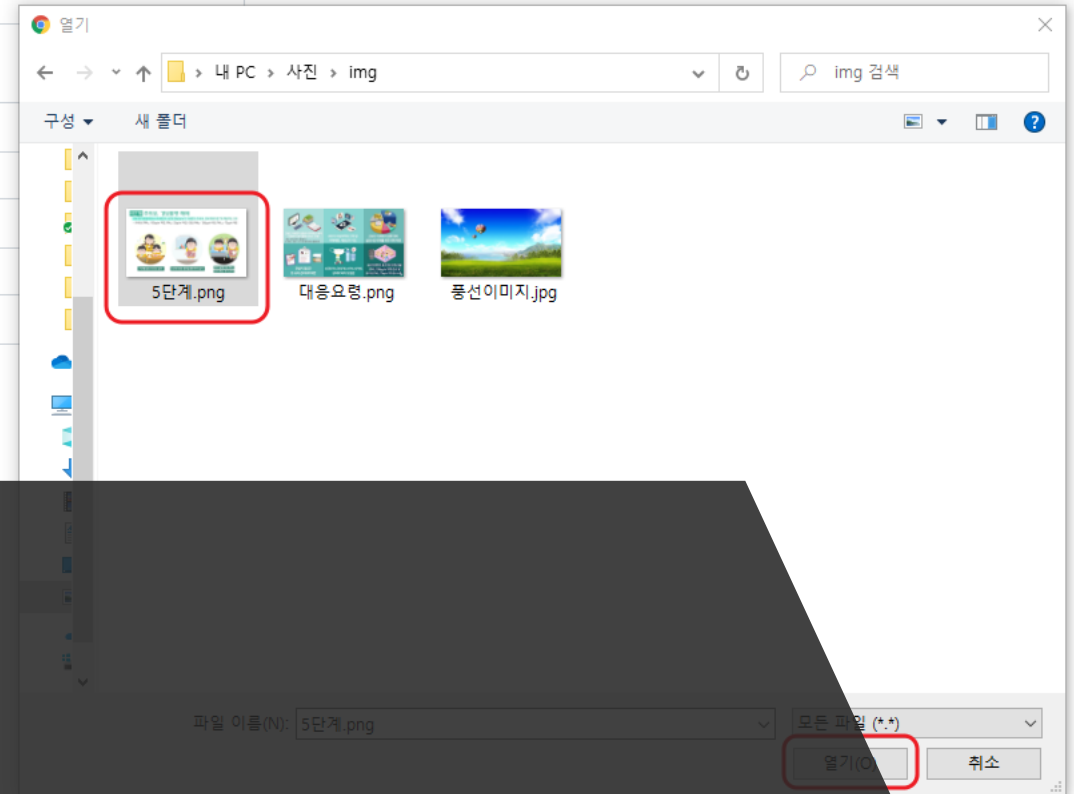

- 파일 열기 창이 표시되면 홍보 이미지를 선택합니다.
(이미지 해상도는 1920 x 1080 을 권장함)
- 파일 선택 후 하단 '열기' 버튼을 클릭합니다.

이미지등록

신규 이미지를 등록합니다.

적용대상

다이나링스

권장 이미지 사이즈 : 1920 x 1080 (FHD)

순번

2

이미지파일

파일 선택 5단계.png

이미지설명

2번 홍보물

전송

- 이미지 설명이 필요할 경우 '이미지설명'란에 설명을 추가로 입력합니다(옵션사항).
- 순번과 파일명, 설명을 확인하고 '전송' 버튼을 클릭합니다.

이미지 파일 관리

미세먼지 알리기 화면에 표시할 이미지 파일을 관리합니다.

현재 이미지는 2개 까지 등록 가능합니다.

설치장소	순번	이미지	설명	사용여부	등록Email(관)	상세보기/수정
다이나링스	1		1번 홍보물	사용		상세보기 수정 삭제
다이나링스	2		2번 홍보물	사용		상세보기 수정 삭제

- 이미지 파일 목록 화면으로 돌아오면 이미지가 등록되었는지 확인합니다.
- 순번이 1, 2의 순서로 되어 있는지 반드시 확인하세요. 화면에는 순번대로 표시됩니다.
- 이미지가 2개 등록되어 있는 경우 '신규이미지등록' 버튼을 표시하지 않습니다. 다른 이미지로 교체하려면 해당 행의 우측에 있는 '수정' 버튼을 눌러 이미지를 다시 선택하세요.

화면관리


식단관리

일정관리

이미지관리

반별현황

환기알림

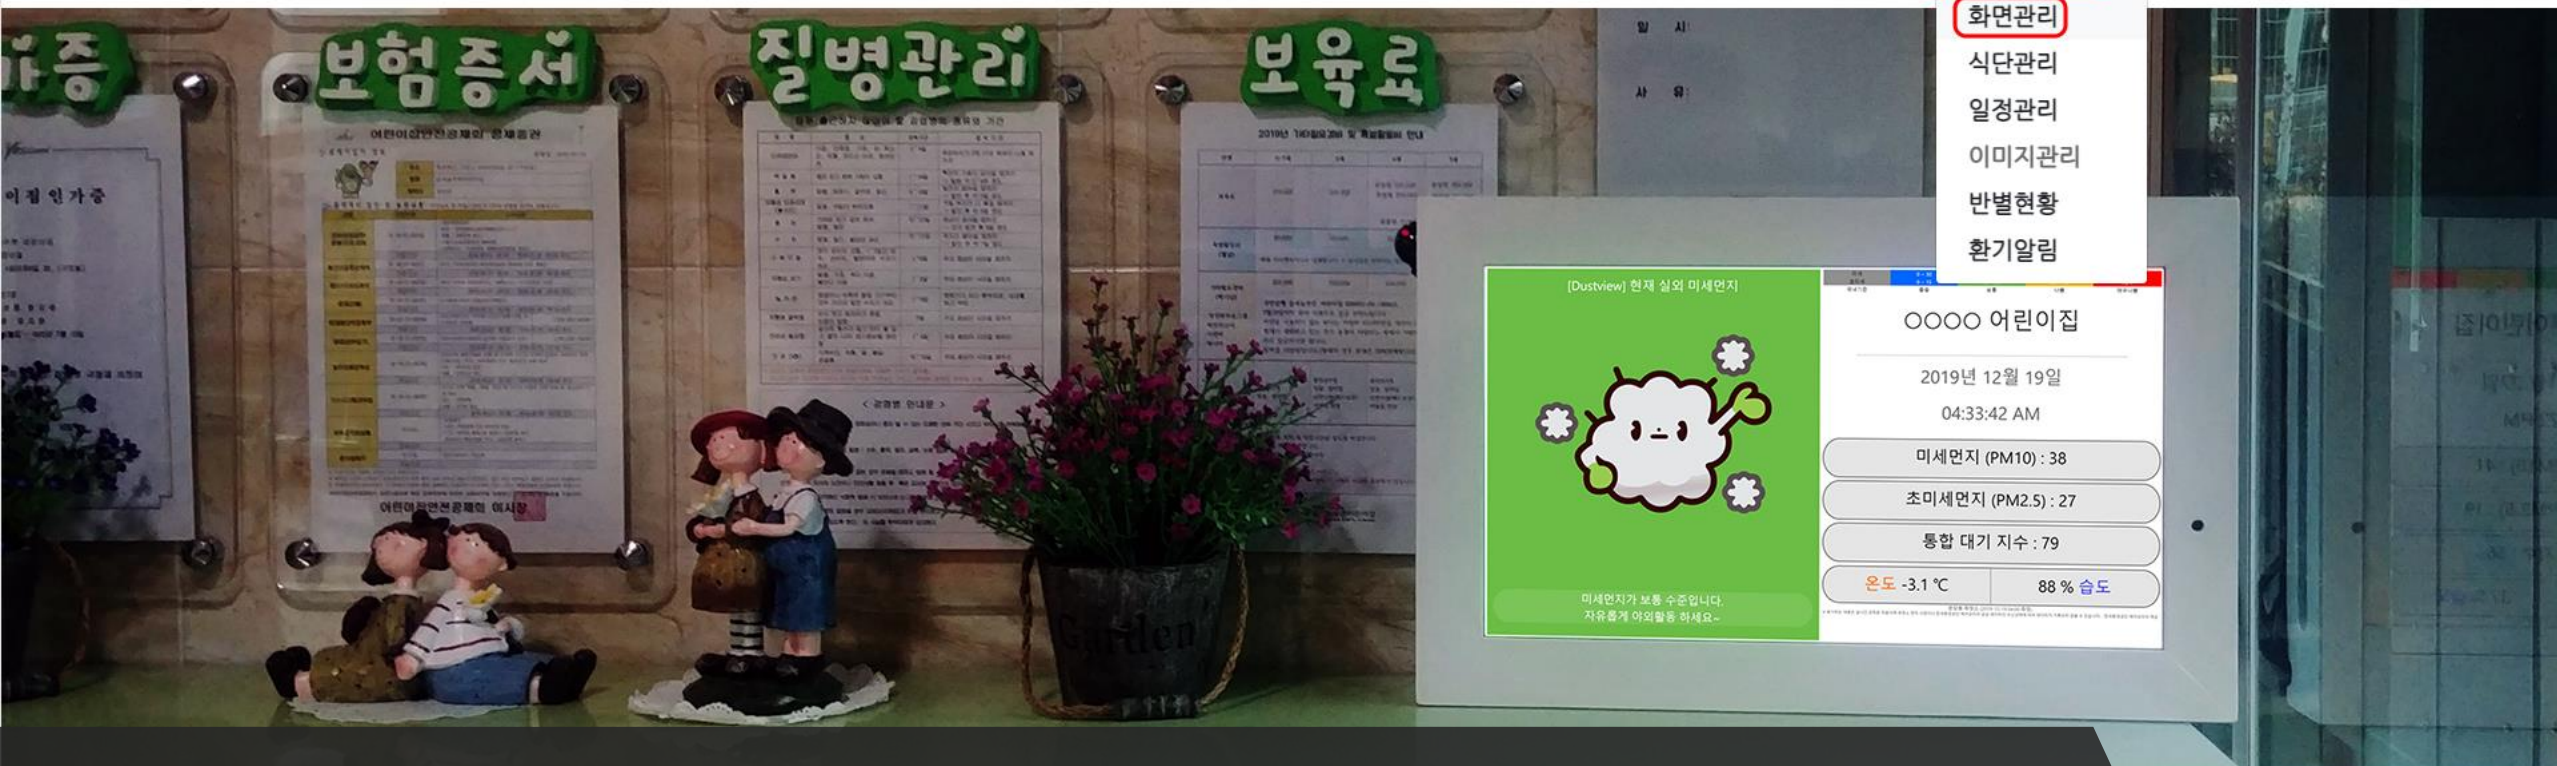

공지사항

질문답변

- 이미지 설정이 끝나면 홍보물 2번 화면을 표시하도록 설정하여야 합니다.
- 상단 '컨텐츠 관리' 메뉴에서 '화면관리' 항목을 선택합니다.

2021-10-12

2021-04-20

2021-03-02

2021-01-07

2020-09-11

대기오염측정소 미수신 안내(2021년 12월)

2021-12-06

신규로그인 했는데 식단이안되서요

대기오염측정소 미수신 안내(2021년 11월)

2021-11-11

아침에 tv저제가 꺼져 있음

대기오염측정소 미수신 안내(2021년 10월)

2021-10-26

식단 서식 바뀌주시길부탁드려요

화면관리

화면에 표시할 콘텐츠를 관리합니다.

* 화면 목록 : [미세먼지종합] [대응요령] [주간식단] [월간일정] [전체이미지] [코로나현황] [당일식단(1식)] [당일식단(2식)] [방문환영] [반별현황] [기상현황판]
[이미지2]

설치장소	컨텐츠명(코드)	표시시간	사용여부	제목	관리
다이나링스	미세먼지종합 (pmmn)	5	Y		수정 삭제
다이나링스	반별현황(clst)	7	N		수정 삭제
다이나링스	기상현황판(wcst)	5	N		수정 삭제
다이나링스	이미지2(img2)	7	Y		수정 삭제

- 사용 가능한 화면 목록이 표시되면, 컨텐츠명이 '이미지2'인 항목을 찾습니다.
- 해당 항목의 우측에 있는 '수정'을 클릭합니다.

화면 관리

미세먼지 알리기 화면에 표시할 교실별 현황을 관리합니다.

컨텐츠

이미지2

표시시간(초)

7

표시시간은 5초 이상으로 지정해주세요.

사용여부



제목

전송


[보기|목록](#)

- 이미지2 상세 설정 화면에서 '사용여부'에 체크 해줍니다.
표시시간이 5초 이상으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- '전송' 버튼을 클릭합니다.

5단계 주의보, 경보발령 해제

사도 대기자동측정소의 미세먼지 시간당 평균농도가 미세먼지 주의보, 경보 해제기준*에 해당하는 경우

* (주의보) $PM_{10} : 100\mu g/m^3$ 미만, $PM_{2.5} : 35\mu g/m^3$ 미만, (경보) $PM_{10} : 150\mu g/m^3$ 미만, $PM_{2.5} : 75\mu g/m^3$ 미만

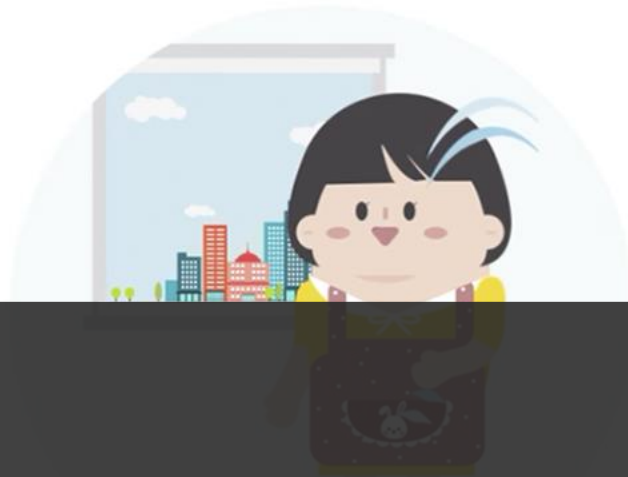

- 설정한 홍보 이미지가 장치에서 표시되는지 확인합니다.
- 업로드 한 이미지가 실제 반영되기까지는 최대 30분이 소요될 수 있습니다.

기관별 실내·외 청소 실시

도로변 외의 창문을 통한 환기 실시

환자 발생여부 파악,
휴식 또는 조기 귀가